


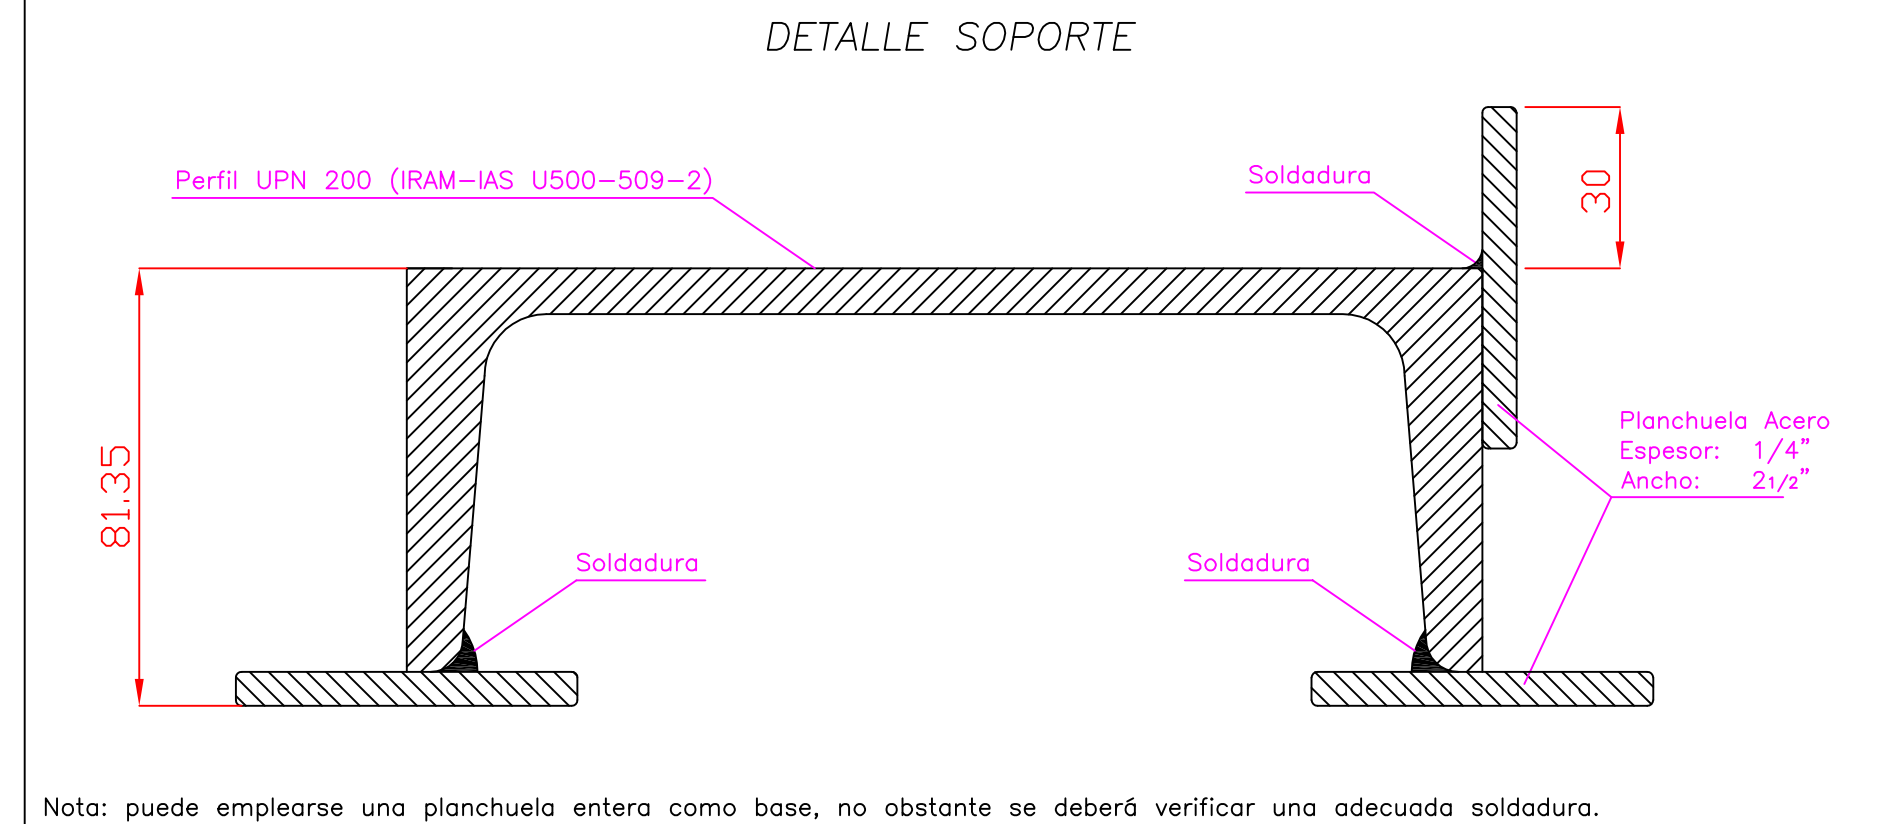
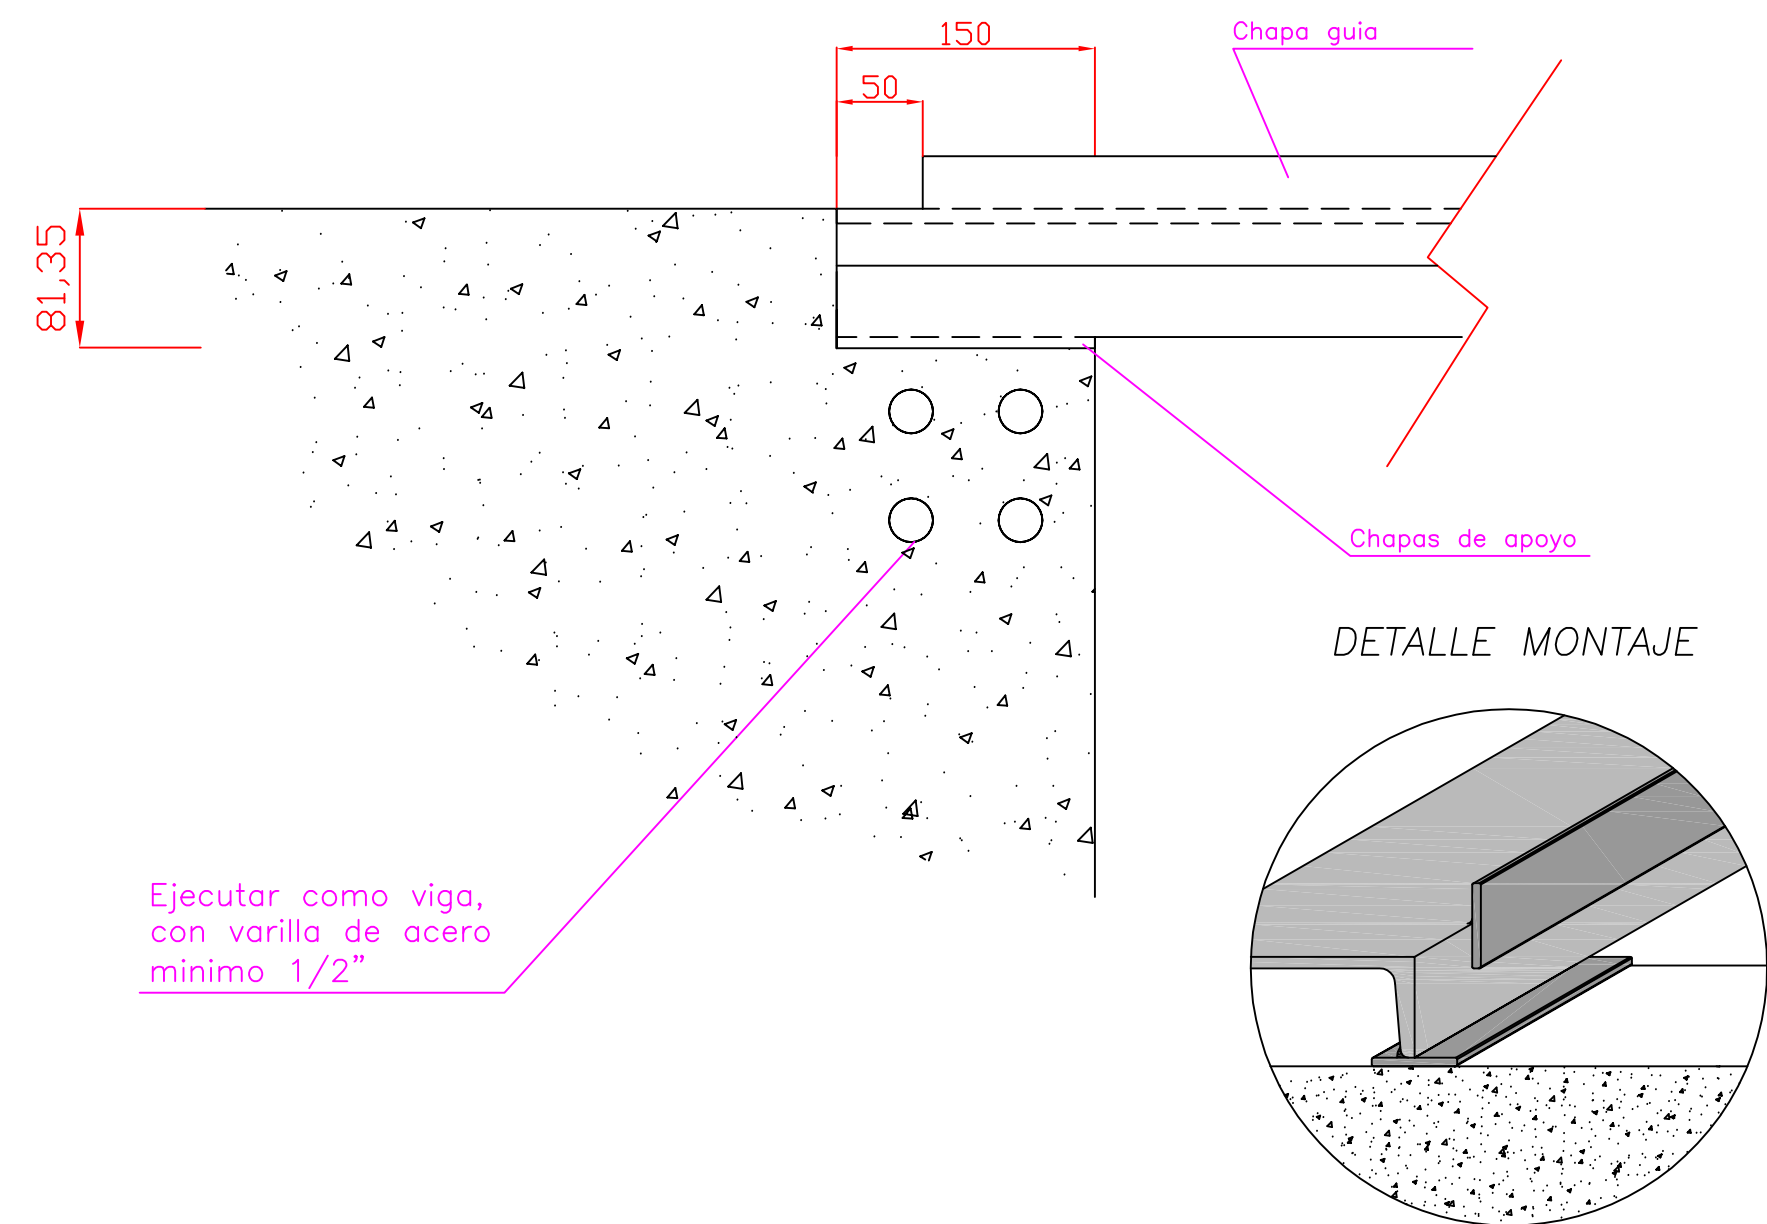
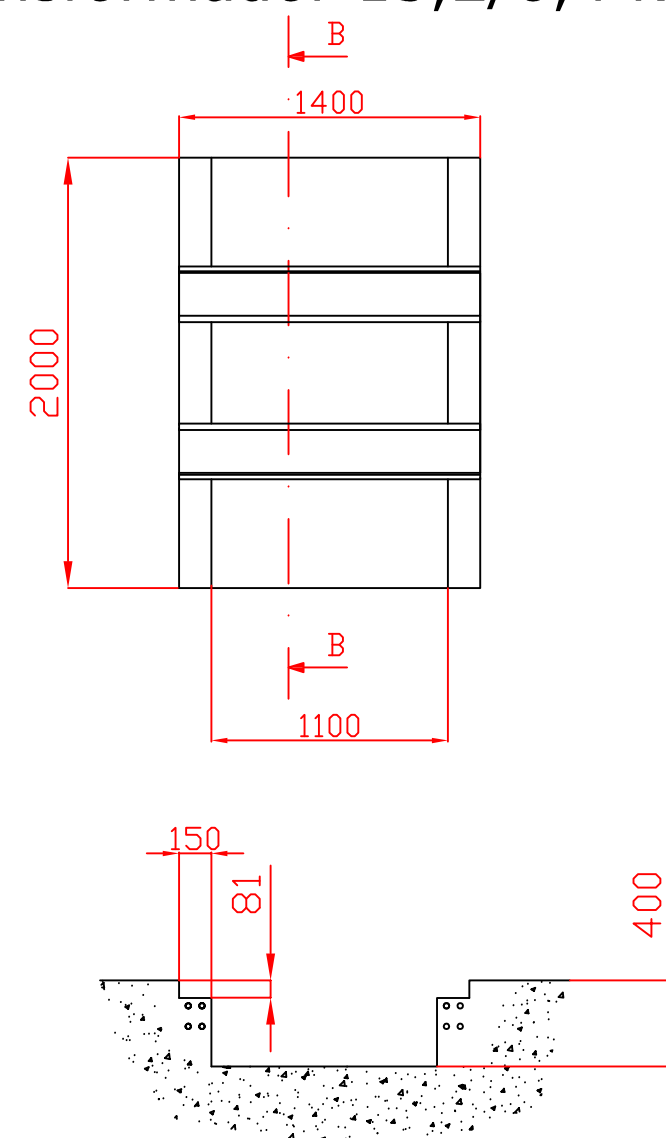


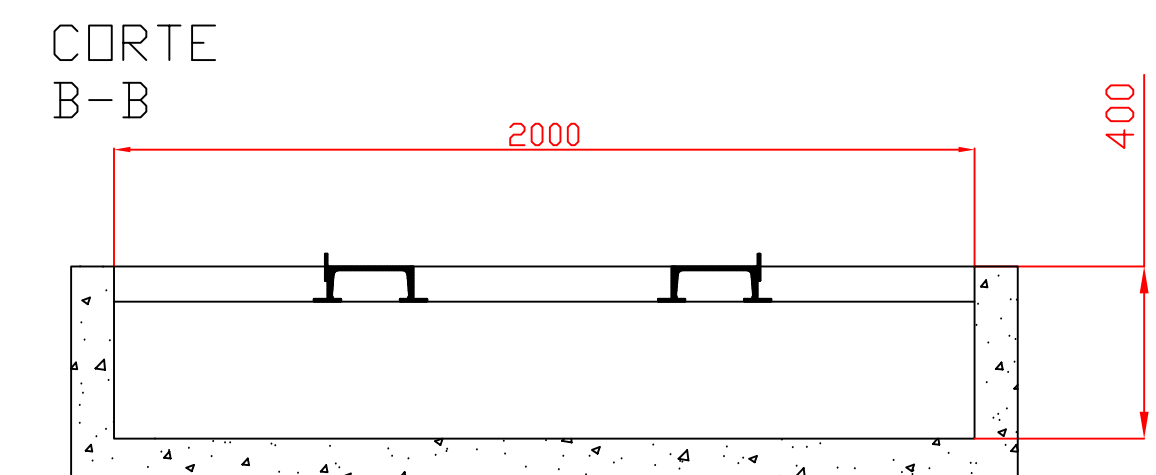

Batea transformador 13,2/0,4 kV

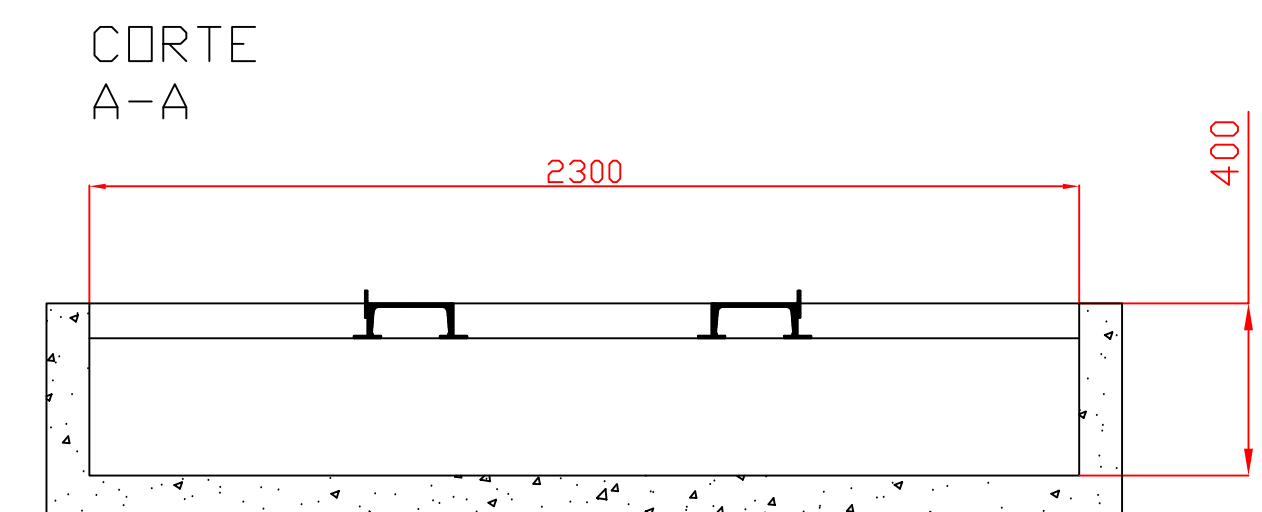

Batea transformador 33/0,4 kV

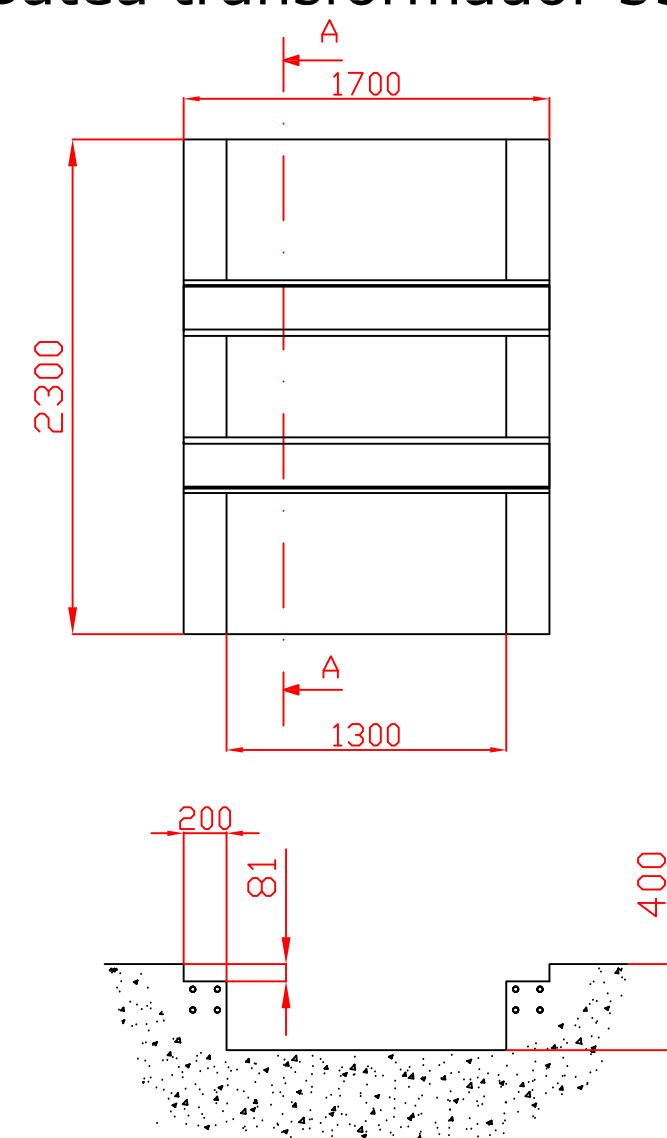

Rev. 1: Se reemplaza tubo rectangular por perfil. Se amplia detalle de montaje.			
	Nombre	Firma	
Dibujado:	A. CAMILION		
Revisado:	P. EVANGELISTA		
Aprobado:	W. COPPIA		
Escala:	BATEA DE CONTENCIÓN DE ACEITE DE TRANSFORMADOR		Fecha Edición: 11/04/2016
Medidas en mm			Fecha Actualización: 28/12/2017
			Revisión: 1
			Plano N°: NTI 7-08